

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań

ul. Św. Marcin 90 pok. 310

61-809 Poznań

RAPORT

Z MONITORINGU PRAWA W ZAKRESIE

DOSTĘPNOŚCI

SĄDU APELACYJNEGO W POZNANIU

Poznań, 18 listopada 2022



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Raport został opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań w ramach projektu „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie” realizowanego przez Fundację Court Watch Polska i Fundację Polska Bez Barrier przy wsparciu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.16 – Usprawnienie procesu stanowienia.

Przygotowanie i opracowanie raportu (zespół monitoringowy):

Zuzanna Wojtkowska

Jacek Korzeniewski

Współpraca mentorska:

Zofia Branicka (Fundacja Court Watch Polska)

Opracowanie narzędzi badawczych i szablonu raportu:

Bartosz Pilitowski (Fundacja Court Watch Polska)

Konsultacje w zakresie dostępności i uniwersalnego projektowania:

Małgorzata Kmiec (Fundacja Polska Bez Barrier)

Spis treści

Informacje wstępne	4
Informacje o celach i metodologii monitoringu	5
Wyniki monitoringu dostępności	7
A. Strona internetowa sądu pod adresem: https://poznan.sa.gov.pl/	7
B. Budynek i otoczenie budynku	8
B.1. Otoczenie wejścia ul. Trójkole 21, 61-693 Poznań	8
B.2. Wejście do budynku	10
B.3. Dostęp do informacji i bezpieczeństwo	12
B.4. Dostępność toalet	19
B.5. Schody	21
B.6. Winda	23
B.7. Korytarze	25

Informacje wstępne

Raport z monitoringu prawa w zakresie dostępności Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu jest wynikiem badania, które zostało przeprowadzone przez przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań funkcjonującego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2022 roku. Do badania została wykorzystana ankieta/narzędzie badawcze zawierające szczegółowy opis poszczególnych elementów architektury oraz świadczonych przez sąd usług składające się na ogólny poziom dostępności sądu. Na podstawie danych zebranych przy pomocy narzędzia został opracowany niniejszy raport. Po opracowaniu wstępnej wersji raportu został on przesłany do sądu, aby władze sądu mogły się z nim zapoznać i przedstawić swoje ewentualne uwagi.

Odpowiedzi z upoważnienia Prezesa oraz Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu udzielił koordynator do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu oraz sądów z obszaru apelacji poznańskiej. Przekazane spostrzeżenia uwzględniliśmy w raporcie finalnym. Oznaczyliśmy je w tekście jako „informacje dodatkowe”.

W raporcie zaprezentowane zostały wyniki badania, a także rekomendacje, co można zmienić i na co zwrócić uwagę przy planowanych inwestycjach, aby sąd był bardziej dostępny dla każdego kto go odwiedza. Liczymy na to, że wdrożenie zaproponowanych rozwiązań podniesie poziom dostępności sądu i pozytywnie wpłynie na jakość oraz ocenę pracy sądu.

Informacje o celach i metodologii monitoringu

Celem głównym monitoringu jest zwiększenie dostępności Sądu Apelacyjnego w Poznaniu dla osób ze specjalnymi potrzebami. Cel ten zespół monitoringowy chce osiągnąć przez zbadanie dostępności Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, przedstawienie kierownictwu sądu raportu z badania wraz z rekomendacjami oraz weryfikację wykorzystania rekomendacji w ciągu roku po publikacji raportu.

Osoby ze specjalnymi potrzebami to osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Osobami ze szczególnymi potrzebami są więc nie tylko osoby z niepełnosprawnością (zarówno trwałą, jak i czasową), ale także wszyscy, którzy mają naruszoną sprawność organizmu lub zmysłów, osoby mające pod opieką małe dziecko, osoby niskorosłe, czy seniorzy.

Obowiązek zapewnienia przez sądy dostępności swoich budynków, usług i informacji dla osób ze specjalnymi potrzebami wynika z treści przepisów zawartych m.in. w następujących aktach prawnych:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r.
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848; 2022 poz. 1002)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 i poz. 2473; 2022 poz. 975)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.).

Badania objęły trzy obszary dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami:

1. obszar dostosowania formy informacji (dostępność informacyjno-komunikacyjna),
2. obszar dostosowania strony internetowej (dostępność cyfrowa),
3. dostosowanie ogólnodostępnych części budynków sądu i przestrzeni wokół nich (dostępność architektoniczna).

Do przeprowadzenia badania wykorzystano następujące metody badawcze:

- obserwacje i pomiary bezpośrednie, zwłaszcza miejsc i budynków w procedurze badania dostępności architektonicznej, jak i stron www w badaniu ich zgodności ze standardem WCAG 2.1,
- pozyskiwanie danych od personelu instytucji monitorowanej (w formie pisemnej i osobistej),
- analiza dokumentacji instytucji monitorowanej i dokumentacji dotyczącej działań instytucji, zarówno dostępnej w BIP, na stronie internetowej, jak i uzyskanej bezpośrednio od instytucji monitorowanej.

Badaniu poddano:

- A. Stronę internetową sądu pod adresem www.poznan.sa.gov.pl
- B. Budynek i otoczenie budynku sądu znajdującego się pod adresem ul. Trójkole 21, 61-693 Poznań

Polecane materiały:

- ✓ „Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności?”,
funduszeuropejskie.gov.pl/media/86764/ustawa_o_dostepnosci_poradnik.pdf

- ✓ „SAMORZĄD BEZ BARIER poradnik dostępności dla jednostek samorządu terytorialnego”,
funduszeuropejskie.gov.pl/media/103401/poradnik.pdf

Wyniki monitoringu dostępności

Monitoring przestrzegania prawa w zakresie dostępności przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu został przeprowadzony w dniu 3 sierpnia 2022 roku.

A. Strona internetowa sądu pod adresem: <https://poznan.sa.gov.pl/>

Elementy wpływające na dostępność sądu zweryfikowane pozytywnie:

- ✓ Informacje są podane w prostym języku.
- ✓ Filmy wyposażono w napisy i tłumaczenie na PJM.
- ✓ Sąd nie umieszcza na stronie skanów dokumentów.

Rekomendacje:

- A.1.1. Wszystkie grafiki zamieszczone na stronie internetowej należy opatrzyć opisem alternatywnym (tzw. ALT) zgodnie z WGAC 2.0 (Zasada 1: Percepcja, Wytyczna 1.1 Tekst Alternatywny).

B. Budynek i otoczenie budynku

B.1. Otoczenie wejścia ul. Trójkole 21, 61-693 Poznań

Elementy wpływające na dostępność sądu zweryfikowane pozytywnie:

- ✓ Granica między chodnikiem a jezdnią została oznaczona za pomocą zmiany faktury nawierzchni.
- ✓ W najbliższym sąsiedztwie wejścia wyznaczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
- ✓ Wejście, w pobliżu którego zlokalizowano miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
- ✓ Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zostało prawidłowo oznaczone za pomocą znaku pionowego.
- ✓ Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zostało prawidłowo oznaczone za pomocą znaku poziomego.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Zdjęcie 1 Oznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Rekomendacje:

- B.1.1. Brak oznaczenia kolorem niebieskim (zgodnie z: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zał. 2, pkt. 5.2.4.). Zaleca się złożenie wniosku o uzupełnienie oznaczenia.**



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- B.1.2.** Do najbliższego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami nie przylega z obu stron ciąg pieszy lub dojście, na którym nie wolno parkować. Zaleca się przeorganizowanie przestrzeni parkingu w taki sposób, by osoba z niepełnosprawnością mogła swobodnie poruszać się wchodząc i wychodząc z auta.
- B.1.3.** Miejsce postojowe ma nieprawidłowe wymiary – konieczne jest jego powiększenie do wymiarów co najmniej 3,6 x 5 m.
- B.1.4.** Miejsce postojowe ma nieprawidłowe wymiary – konieczne jest jego powiększenie do wymiarów co najmniej 2,5 x 5 m.

B.2. Wejście do budynku

Dookoła budynku znajduje się plac z parkingiem, a w bezpośrednim jego otoczeniu szeroki chodnik wyłożony kostką bez zaobserwowanych zmian poziomów.

Elementy wpływające na dostępność sądu zweryfikowane pozytywnie:

- ✓ Budynek jest oznakowany tabliczką urzędową z nazwą sądu i godłem w wyraźny i czytelny sposób.
- ✓ Na zewnątrz budynku znajdują się tabliczki zawierające informacje o wydziałach sądu.
- ✓ Dojście do budynku ma odpowiednią szerokość.
- ✓ Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, nie ma zauważalnych różnic wysokości, które stanowiłyby potencjalną przeszkodę dla osób ze szczególnymi potrzebami.
- ✓ Schody zewnętrzne wyposażone są w poręcze.
- ✓ Szerokość użytkowa biegu schodów (pomiędzy poręczami lub innymi przeszkodami) jest odpowiednia.
- ✓ Schody zewnętrzne oznaczone kontrastowo.
- ✓ Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary.

- ✓ Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.
- ✓ Przeszklenia drzwi wejściowych i innych przegród są prawidłowo oznaczone kontrastowo.
- ✓ Drzwi wyposażono w duży, wygodny w obsłudze i skonstrastowany pochwyt (klamkę).



Zdjęcie 2 Wejście do budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Rekomendacje:

- B.2.1.** Ciąg pieszy prowadzący do wejścia nie jest odpowiednio oznaczony. Zaleca się montaż systemów fakturowych i oznaczeń kolorystycznych, wyznaczających drogę do wejścia do budynku (tzw. system wayfinding).
- B.2.2.** Szerokość stopni jest zbyt mała – nie zostały więc spełnione wymagania prawa w tym zakresie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 69). w miarę możliwości (przebudowa strefy wejściowej) zalecana jest korekta szerokości stopni schodów zewnętrznych.

B.3. Dostęp do informacji i bezpieczeństwo

Elementy wpływające na dostępność sądu zweryfikowane pozytywnie:

- ✓ W budynku znajduje się Biuro Obsługi Interesanta (BOI) lub punkt informacyjny.
- ✓ BOI lub punkt informacyjny jest zlokalizowany w pobliżu wejścia.
- ✓ BOI lub punkt informacyjny jest wyróżniony przez elementy architektury, różne materiały i wizualny kontrast.
- ✓ Dojście do BOI lub punktu informacyjnego jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze.
- ✓ Lada BOI lub punktu informacyjnego na odcinku przynajmniej 0,9 m jest obniżona do wysokości max. 0,8 m.
- ✓ Osoba w BOI lub punkcie informacyjnym jest widoczna zarówno dla osoby stojącej i siedzącej.
- ✓ BOI lub punkt informacyjny jest wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną.
- ✓ Stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną jest oznaczone za pomocą odpowiedniego piktogramu.

- ✓ Przenośna pętla indukcyjna może być wykorzystywana także na salach rozpraw.
- ✓ Wokandy (listy spraw wywieszone lub wyświetlone przy salach rozpraw) są czytelne zarówno z pozycji stojącej, jak i siedzącej.
- ✓ Informacje zamieszczone na wokandach są czytelne (czcionka bezszeryfowa wielkości co najmniej 3 mm, a w przypadku wokand elektronicznych także duży kontrast, brak refleksów świetlnych) zarówno dla osób patrzących z pozycji stojącej jak i siedzącej.
- ✓ Informacje zamieszczone na wokandach elektronicznych przewijają się w tempie nie szybszym niż 10 sekund na stronę.
- ✓ Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami, jak i windą.
- ✓ Informacje (umieszczone na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (bezszerifowa czcionka, min. 3 mm wysokości znaków, odpowiednie skonstrastowanie).
- ✓ Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia zarówno światła dziennego, jak i sztucznego.
- ✓ W przestrzeni budynku zastosowane zostały piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
- ✓ Czcionka i piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń kontrastują z tłem.
- ✓ Brzeg tablic informacyjnych wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), nie odstaje od płaszczyzny ściany na więcej niż 10 cm.

- ✓ W budynku umożliwiono zdalny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego przez wideokonferencję.
- ✓ Miejsce, gdzie dostępne jest zdalne tłumaczenie na PJM, jest odpowiednio oznaczone znakiem graficznym.
- ✓ Pracownicy instytucji umieją zainicjować usługę zdalnego tłumaczenia (np. odnaleźć i włączyć program na komputerze).
- ✓ Warunki techniczne dla zdalnego tłumaczenia na polski język migowy są odpowiednie (np. sprzęt jest skonfigurowany, łącze internetowe zapewnia płynność obrazu, kamera przekazuje obraz wystarczającej jakości).

Informacje dodatkowe: Sąd Apelacyjny w Poznaniu od listopada 2020 r. ma podpisaną umowę z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Warszawie na usługę Tłumacza Polskiego Języka Migowego Online. Zgodnie z umową mamy zagwarantowany natychmiastowy dostęp do tłumacza on-line. W godzinach pracy Sądu możemy natychmiastowo korzystać z usługi tłumaczenia, nie czekając w kolejce na połączenie. Domyślnie połączenie z tłumaczem jest realizowane za pomocą tabletu umiejscowionego w Biurze Obsługi Interesantów tutaj Sądu ale połączenie może zostać zrealizowane na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet, telefon, stacja robocza) znajdującym się w budynku Sądu. Poza tym tablet będący na wyposażeniu BOI jest urządzeniem przenośnym i może on zostać wykorzystany także w ten sposób. Umowa podpisana z PZG w pełni zaspokaja potrzeby Sądu w zakresie tłumaczenia PJM i w związku z tym podpisywanie umowy z Tłumaczem dyplomowanym lub szkolenie pracowników z podstaw PJM nie ma uzasadnienia. Dodać należy w tym miejscu, że przyswojenie samych podstaw PJM jest bardzo trudne i czasochłonne a jeżeli na co dzień nie posługujemy się tym językiem to z upływem czasu wszystkie zdobyte w tym zakresie umiejętności zanikają.

Oprócz możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line w godzinach pracy Sądu, podpisana umowa gwarantuje możliwość połączenia się interesanta z tłumaczem za pośrednictwem naszego serwisu BIP poza godzinami pracy

Sądu i w ten sposób osoba zainteresowana może uzyskać informacje np. na temat treści zamieszczonych na stronie internetowej.

Zgodnie z oświadczeniem dostawcy przenośnej pętli indukcyjnej użytkowanej w Biurze Obsługi Interesanta, może ona być wykorzystywana także na salach rozpraw tutejszego Sądu gdyż jej parametry są wystarczające, aby zapewnić poprawne działanie biorąc pod uwagę specyfikę tychże sal.

- ✓ Istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych.
- ✓ W budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
- ✓ Budynek wyposażono w urządzenia ewakuacyjne do transportu OzN, kobiet w ciąży, osób starszych (wózki, krzesła, maty, materace).



Zdjęcie 3 Biuro Obsługi Interesanta.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój




**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Zdjęcie 4 Oznaczenie Biura Obsługi Interesanta.

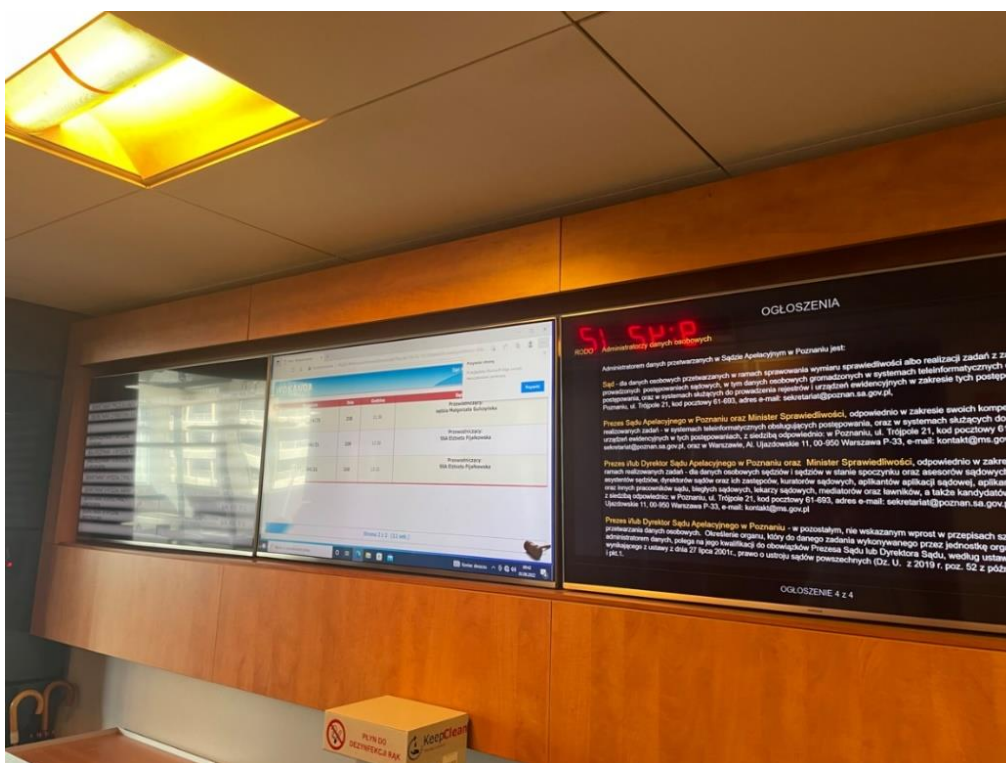

Zdjęcie 5 Wokanda i ogłoszenia przy wejściu do budynku sądu.



Zdjęcie 6 Oznaczenia budynku.

Rekomendacje:


- B.3.1. Słowne komunikaty alarmowe nie są automatycznie przekazywane przez system pętli induktofonicznej. Należy wprowadzić taką funkcjonalność.**
- B.3.2. W budynku nie ma oznaczeń dróg ewakuacyjnych w języku Braille' a – zaleca się ich uzupełnienie.**
- B.3.3. W budynku brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego – zaleca się jego uzupełnienie.**

B.4. Dostępność toalet

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, kilka metrów od Biura Obsługi Interesanta, wejścia i windy.

Elementy wpływające na dostępność sądu zweryfikowane pozytywnie:

- ✓ Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami została oznaczona za pomocą odpowiedniego piktogramu.
- ✓ Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest łatwa do odnalezienia, nie ma konieczności zastosowania dodatkowych oznaczeń kierunkowych.
- ✓ Wszystkie podajniki (papier toaletowy, mydło, ręczniki, suszarka do rąk) i włączniki zamontowano na odpowiedniej wysokości.
- ✓ Toaleta oznaczona jako dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych posiada odpowiednio dużą powierzchnię manewrową.
- ✓ Toaleta ma wystarczającą przestrzeń transferu (0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej).
- ✓ Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu stronach toalety.
- ✓ Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu stronach umywalki.
- ✓ Toaleta wyposażona jest w umywalkę niskosyfonową.
- ✓ Toaleta wyposażona jest w baterię umywalkową z przedłużoną wylewką.
- ✓ Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami wyposażona jest w instalację alarmową.
- ✓ Przycisk lub linka wzywania pomocy znajduje się na wysokości nieprzekraczającej 0,4 m od poziomu posadzki.

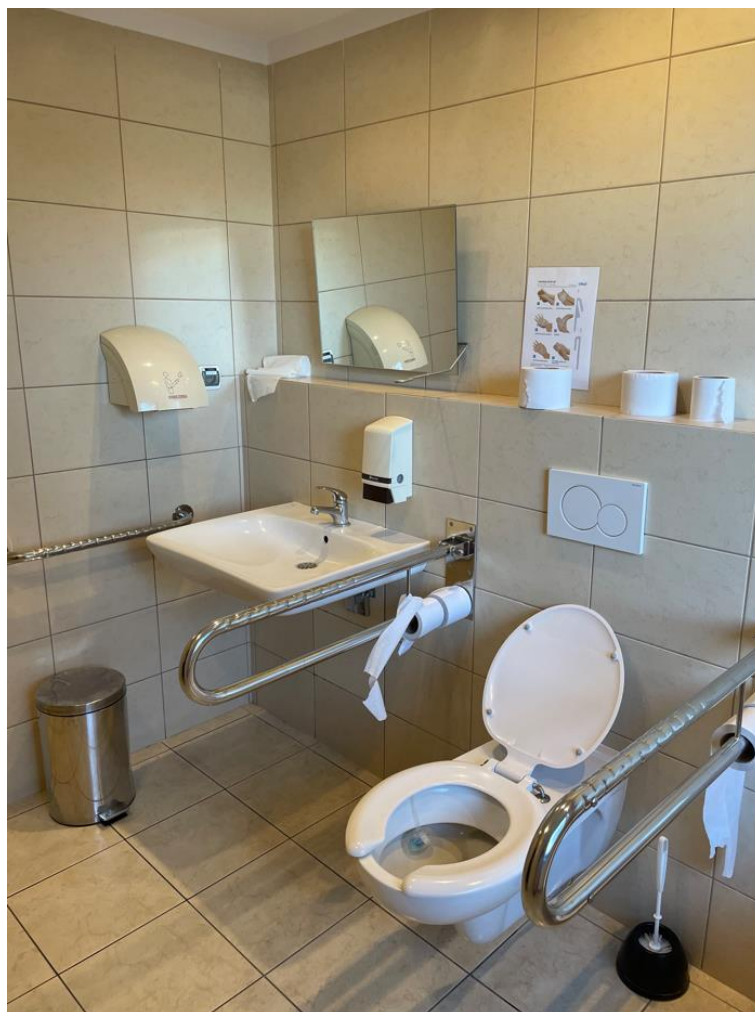

Zdjęcie 7 Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe: W toalecie na parterze, która jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami nie ma przycisków kasowania alarmu (są natomiast trzy przyciski przywołujące pomoc/uruchamiające alarm, wszystkie zamontowane na odpowiedniej wysokości). Kasowanie alarmu wywołanego przez naciśnięcie przycisku systemu przywoławczego może zostać zrealizowane tylko przez ochronę Sądu za pośrednictwem centrali znajdującej się na stanowisku ochrony.

Rekomendacje:

- B.4.1. Konieczne jest wyposażenie umywalki w baterię automatyczną lub baterię zwykłą z przedłużonym uchwytem.**

B.5. Schody

Klatka schodowa znajduje się na lewo od wejścia do budynku, bezpośrednio przy głównym holu. Domyślnym sposobem przemieszczenia się pomiędzy piętrami budynku jest winda.

Elementy wpływające na dostępność sądu zweryfikowane pozytywnie:

- ✓ Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru zarówno na płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej.
- ✓ Schody oznaczone są za pomocą zmiennej faktury (kafelki z wypukłościami, maty z wypukłościami).
- ✓ Schody w budynku można ominąć windą lub platformą czy podnośnikiem.



Zdjęcie 8 Klatka schodowa.

Rekomendacje:

- B.5.1. Szerokość użytkowa biegu jest zbyt mała. w miarę możliwości (przebudowa lub remont klatki schodowej) zalecana jest korekta jego szerokości i poszerzenie do 1,2 m.
- B.5.2. Schody nie zostały wyposażone w odpowiednie poręcze. Zalecane jest montowanie poręczy schodów na dwóch wysokościach: wymaganej dla danego typu budynku (1,1 m) oraz dodatkowej (0,75 m).



B.6. Winda

Elementy wpływające na dostępność sądu zweryfikowane pozytywnie:

- ✓ Budynek wyposażony jest w windę.
- ✓ Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą jest wystarczająca.
- ✓ Winda posiada zewnętrzny panel sterujący na odpowiedniej wysokości.
- ✓ Winda dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu na piętro.
- ✓ Winda dysponuje sygnalizacją dźwiękową przyjazdu na piętro.
- ✓ Winda dysponuje sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi.
- ✓ Umieszczenie wewnętrznego panelu sterującego jest poprawne (odpowiednia wysokość i odległość od narożników kabiny).
- ✓ Panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących.
- ✓ Wewnętrzny panel sterujący jest wyposażony w informację głosową, mówiącą na którym piętrze winda się zatrzymała i w którą stronę zmierza.
- ✓ W kabinie windy powyżej panelu sterującego lub nad drzwiami windy umieszczony jest wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się kabina windy.
- ✓ Przycisk kondygnacji „zero” jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie i dotykowo.
- ✓ Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie.
- ✓ Drzwi windy wyposażone są w system zatrzymujący ich zamykanie jeżeli jakkolwiek przedmiot lub osoba przeszkodzą w ich zamknięciu.

- ✓ Winda ma odpowiednie wymiary.
- ✓ W kabinie znajduje się przynajmniej jedna poręcz na wysokości 0,9 m.



Zdjęcie 1 Winda.

Rekomendacje:

- B.6.1.** W kabinie zamontowano lustro na ścianie naprzeciwko drzwi, ale jest ono umieszczone na niewłaściwej wysokości. Zaleca się jest jego montaż od wysokości 0,4 m powyżej poziomu posadzki do poziomu ok. 2 m.
- B.6.2.** Drzwi do kabiny są zbyt wąskie – w miarę możliwości (remont, modernizacja lub wymiana dźwigu) zaleca się ich powiększenie do szerokości co najmniej 0,9 m.

B.7. Korytarze

Wszystkie korytarze na pięciu kondygnacjach budynku (parter i cztery piętra) mają taką samą budowę.

Elementy wpływające na dostępność sądu zweryfikowane pozytywnie:

- ✓ Korytarze mają odpowiednią szerokość.
- ✓ Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg mają właściwości antypoślizgowe.
- ✓ W ramach jednej kondygnacji budynku brak zmian poziomów (także pojedynczych stopni) lub można je pokonać na wózku.
- ✓ Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza.
- ✓ Drzwi wewnętrzne mają odpowiednie wymiary.
- ✓ Wszystkie progi są niższe niż 20 mm.
- ✓ Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania i chwytania.
- ✓ Klamki są skonstrastowane w stosunku do koloru drzwi.
- ✓ Framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują.

- ✓ Skrzydła drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli są oznaczone kontrastowo.
- ✓ Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny, uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.
- ✓ Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
- ✓ Wszystkie stanowiska obsługujące patentów są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

